


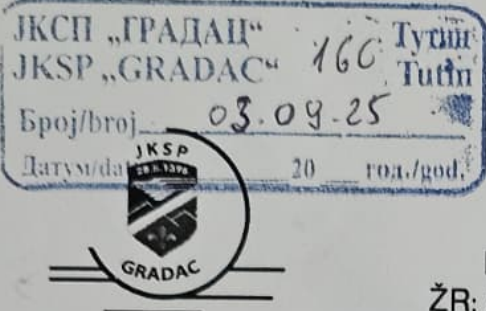

JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE
„GRADAC“

Ul. 7. Juli, 36320 Tutin,

PIB: 102020490, MB: 07386346, JBKSJ: 82202, ŠD: 3600

ŽR: 200-2962380101955-95 Banka poštanske štedionice Brograd

Na osnovu podnetog zahteva Anes Selmanović, ul Lukavički put, kojim se traže tehnički uslovi radi **IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA**, REKONSTRUKCIJE DOGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA, IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA, POSLOVNOG OBJEKTA I UREĐENJA ZEMLJIŠTA na **KP 1752 KO TUTIN**, stručna služba JKSP „Gradac“ iz Tutina izdaje sledeće:

TEHNIČKE USLOVE ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU

Prema podacima na osnovu kojih imamao uvid na lokaciji **KP 1752 KO TUTIN** nema izgrađenih objekata vodovodne i kanalizacione mreže koji predstavljaju smetnju za projektovanje i izvođenje radova na Vašem objektu.

U slučaju da izgradnjom navedenog objekta budu otkriveni objekti vodovodne i kanalizacione mreže dužni ste izvršiti IZMEŠTANJE istih o vašem trošku a prema idejnom rešenju stručnih službi JKSP „Gradac“ Tutin.

Pri projektovanju građevinskih objekata morate se pridržavati sledećih uslova:

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU MREŽU

1. Vaš objekat će se priključiti na postojeću vodovodnu mrežu u ul Lukavički put na cevovodu PVC profila fi 63. Priključak na cevovodu će se uraditi na testik fi 63.
2. Cevovodi od ulične vodovodne mreže do vaših šahti je fi 63"... Za radni pritisak minimum ...6...bari uz upotrebu adekvatnog fitinga i dubine cevovoda minimum 1 (jedan) metar.
3. Vodovodni šaht treba da bude udaljen maksimalno 2 (dva) metra od kanalizacione linije dimenzija minimum 0,80 x 0,80 metara i slobodni prostor ispod i oko vodomera minimum 30 cm. Poklopac na vodomerskoj šahti treba da bude laki od livenog materijala.
4. Vodomer treba da bude domaće proizvodnje, ispravan i sa baždarenja i ne stariji 1 (jedne) godine.
5. Posebne vodomere predvideti za stambeni prostor, poslovni prostor, kao i postojanje više lokala ili stambenih celina predvideti poseban vodomer za svaki poslovni prostor odnosno za svaki stambeni prostor i po mogućnosti da budu smešteni u jedan šaht i to na pristupačnom mestu radi lakšeg očitavanja ili otklanjanja kvarova.



JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE

„GRADAC“

Ul. 7. Juli, 36320 Tutin,

PIB: 102020490, MB: 07386346, JBKSJ: 82202, ŠD: 3600

ŽR: 200-2962380101955-95 Banka poštanske štedionice Brograd

TEHNIČKI USLOVI

ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU

1. Vaš objekat će se priključiti na postojeću fekalnu kanalizacionu mrežu u ul. Lukavički put na profilu cevi ϕ 250 sa mogućnošću izrade revizionog silaza na mesto priključenja.
2. Na Vašoj parceli izgradićete revizioni šaht dimenzija 0,80 x 0,80 metara koji ne sme biti udaljen više od 2(dva) metra od regulacione linije.
3. Gradska kanalizaciona mreža je separalnog sistema pa prema tome posebno projektovati i izvesti fekalnu i kisnu kanalizaciju.
4. Prečnik priključne cevi ne sme biti manji od ϕ 200.... sa padom od 10%.
5. Uliv priključnog cevovoda (dno cevi) ulični šaht mora da bude minimum od 50 cm iznad dna kinete.
6. Podrumske prostorije nesmeju se projektovati i priključivati na fekalnu kanalizaciju (projekat da sadrži prepumpavanje).
7. Rastojanje između kanalizacionih cevi i objekta nesme da bude manje od 2.5 metra.
8. Nedoizvoliti prodiranje kišne kanalizacije u lokalnu kanalizacionu mrežu prirodnim putem ili privezivanjem.
9. Ne projektovati niti izvoditi priključke drenažnih cevi u fekalnu kanalizacionu mrežu.

Po potrebi u toku projektovanja obratiti se stručnoj službi Komunalno preduzeće radi dobijanja naknadnih upustava.

POSEBNI USLOVI

Pri projektovanju i izvođenju radova pridržavati se Opštinske odluke o vodovodu i kanalizaciji, Zakona o komunalnim delatnostima i tehničkih propisa za ovu vrstu delatnosti.

Uslove za odvođenje površinskih voda (kišna kanalizacija određuje Direkcija za urbanizam i izgradnju Tutin).

Važnost uslova je godinu dana od dana izdavanja.

Po izradi glavnog projekta isti dostaviti stručnoj službi JKSP „Gradac“ iz Tutina za davanje saglasnosti a radi dobijanja građevinske dozvole.

JKSP „Gradac“
Tehnička služba



JKSP „Gradac“
Direktor